


Punto di campionamento: **005 - BOCCA DI MAGRA DEBIROSS**





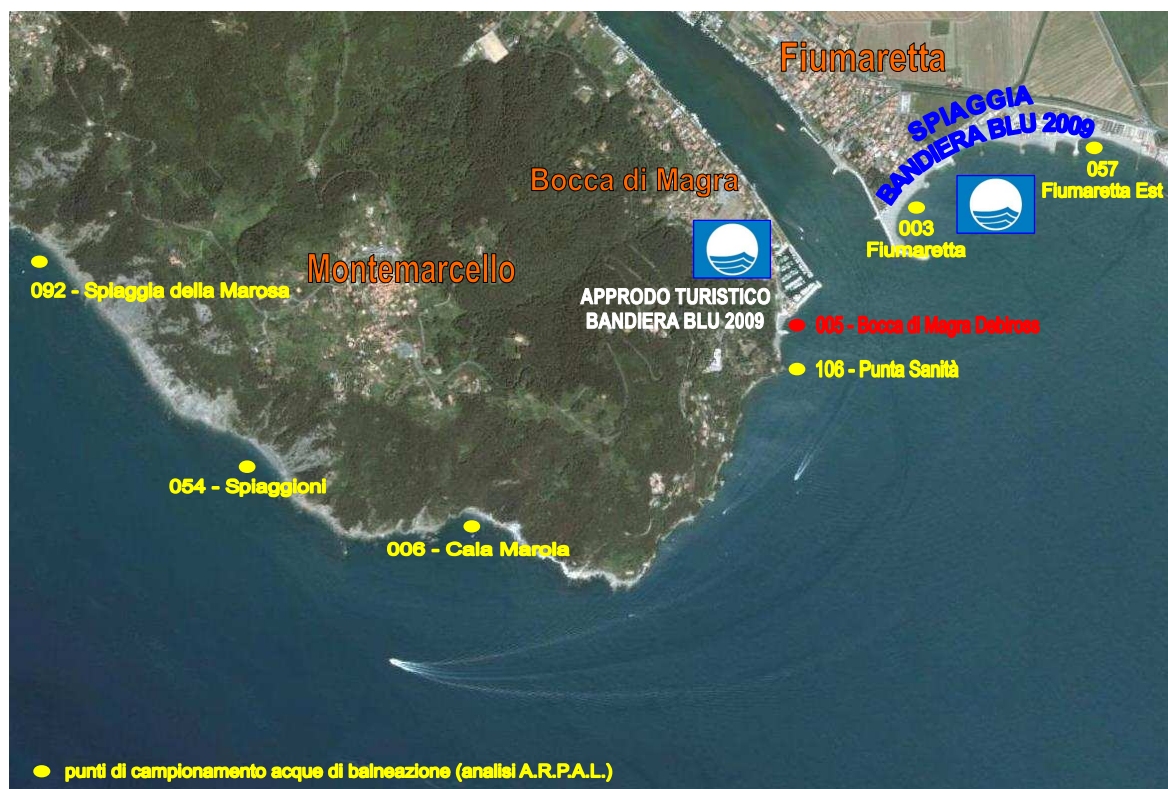


data	parametro	valore	giudizio	
23.09.2009	Coliformi totali	2	Buona qualità	😊
	Coliformi fecali	2	Buona qualità	😊
	Streptococchi fecali	4	Buona qualità	😊
02.09.2009	Coliformi totali	8	Buona qualità	😊
	Coliformi fecali	4	Buona qualità	😊
	Streptococchi fecali	6	Buona qualità	😊
18.08.2009	Coliformi totali	58	Buona qualità	😊
	Coliformi fecali	32	Buona qualità	😊
	Streptococchi fecali	40	Buona qualità	😊
04.08.2009	Coliformi totali	42	Buona qualità	😊
	Coliformi fecali	24	Buona qualità	😊
	Streptococchi fecali	26	Buona qualità	😊

Valori limite dei parametri microbiologici:

COLIFORMI TOTALI: 2.000/100 ml

COLIFORMI FECALI: 100/100 ml

STREPTOCOCCHI FECALI: 100/100 ml

data	parametro	valore	giudizio	
16.07.2009	Coliformi totali	8	Buona qualità	
	Coliformi fecali	4	Buona qualità	
	Streptococchi fecali	4	Buona qualità	
01.07.2009	Coliformi totali	8	Buona qualità	
	Coliformi fecali	4	Buona qualità	
	Streptococchi fecali	2	Buona qualità	
18.06.2009	Coliformi totali	16	Buona qualità	
	Coliformi fecali	10	Buona qualità	
	Streptococchi fecali	6	Buona qualità	
03.06.2009	Coliformi totali	12	Buona qualità	
	Coliformi fecali	8	Buona qualità	
	Streptococchi fecali	10	Buona qualità	
18.05.2009	Coliformi totali	18	Buona qualità	
	Coliformi fecali	10	Buona qualità	
	Streptococchi fecali	8	Buona qualità	
05.05.2009	Coliformi totali	6	Buona qualità	
	Coliformi fecali	4	Buona qualità	
	Streptococchi fecali	4	Buona qualità	
21.04.2009	Coliformi totali	22	Buona qualità	
	Coliformi fecali	14	Buona qualità	
	Streptococchi fecali	10	Buona qualità	
06.04.2009	Coliformi totali	44	Buona qualità	
	Coliformi fecali	22	Buona qualità	
	Streptococchi fecali	10	Buona qualità	

Valori limite dei parametri microbiologici:
COLIFORMI TOTALI: 2.000/100 ml
COLIFORMI FECALI: 100/100 ml
STREPTOCOCCI FECALI: 100/100 ml